filt.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Vallox 100 | 120 (Ilmava)

1 × фильтр F7
400×135×28 мм, приток

2 × ткань G4
2 × 410×165


2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

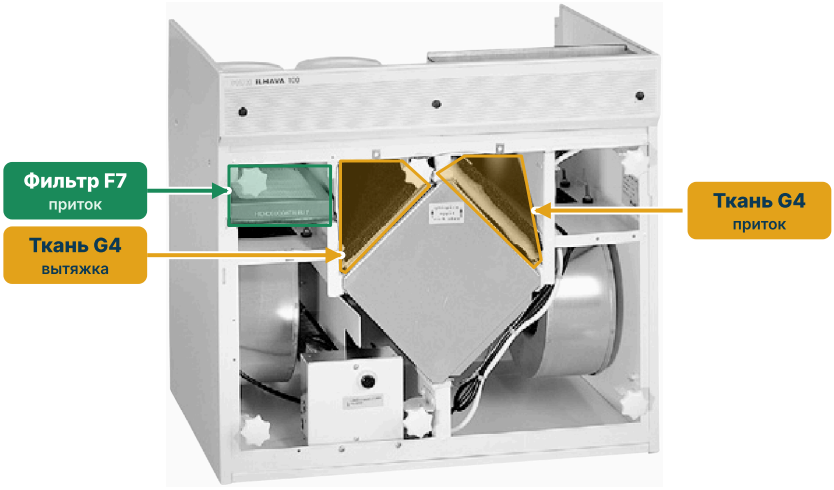

Вид спереди, передняя крышка снята. Приточная ткань G4 — на верхней правой стороне теплообменника, вытяжная ткань G4 — на верхней левой. Фильтр F7 — в ящике вверху слева, над приточным вентилятором: воздух проходит через него вниз в вентилятор. На рисунке правая модель (R). У левой модели (L) всё зеркально, фильтры те же. В старом руководстве указаны грубые фильтры EU1/EU3, в комплекте filt.ee вместо них более качественные G4.

2 Самое важное: стрелка на фильтре F7

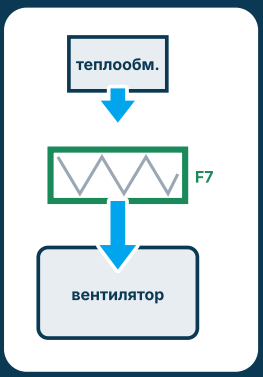

Фильтр F7 стоит после теплообменника. Стрелка должна указывать К ВЕНТИЛЯТОРУ

Наружный воздух проходит через ткань G4, затем через теплообменник и только потом через фильтр F7 в приточный вентилятор. Стрелка указывает от теплообменника. Перед тем как вынуть старый фильтр, посмотрите, куда указывает его стрелка, и поставьте новый так же.

3 Правильно и неправильно



Правильно
Стрелка F7 от теплообменника



Неправильно
Стрелка наоборот, фильтр перевёрнут

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выньте вилку из розетки. На дверце есть защитный выключатель, но перед обслуживанием питание обязательно должно быть отключено.

2 Откройте дверцу

Снимите переднюю крышку установки. При открытии защитный выключатель отключает установку.

3 Выньте старые фильтры

Вытяните фильтр F7 из ящика. Снимите с теплообменника оба грубых фильтра. Сначала посмотрите, куда указывает стрелка старого F7.

4 Найдите стрелку на новом фильтре F7

Поверните фильтр F7 так, чтобы стрелка указывала **ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА**. Проверьте, что уплотнитель цел.

5 Установите новые фильтры

Уложите новые ткани G4 ровно, без складок, на верхние стороны теплообменника. Вставьте фильтр F7 в ящик до упора, стрелка вниз к вентилятору.

6 Закройте дверцу и включите

Плотно закройте дверцу (защитный выключатель должен замкнуться), вставьте вилку и сбросьте напоминание об обслуживании на пульте. Готово!

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте все три сразу
В комплекте фильтр F7 и две ткани G4. Всегда меняйте всё сразу. Не включайте установку без фильтров.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.

Vallox 100 | 120 (Ilmava) • Рисунок: Vallox Ilmava 100/120 руководство (1993–), стр. 8
F7 400×135×28 мм • G4 2 × 410×165 мм

filt.